

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Измерение основных электрических величин.
- Подходит для 3-фазных 4-проводных или 1-фазных установок (3 линии).
- Измерение мощности (Вт или кВт) и электроэнергии с 3 регистрами.
- Учет показателей тока и выброса CO₂.
- Синхронизация с часами системы KNX.
- До 6 тарифных счетчиков стоимости.
- Полное сохранение данных при сбое питания KNX.
- Встроенный KNX интерфейс (BCU).
- Размер 67 x 90 x 35мм (2 ТЕ).
- Установка на DIN рейку (EN 50022) путем нажатия.
- Соответствие директивам CE (отметка "CE" на правой стороне).

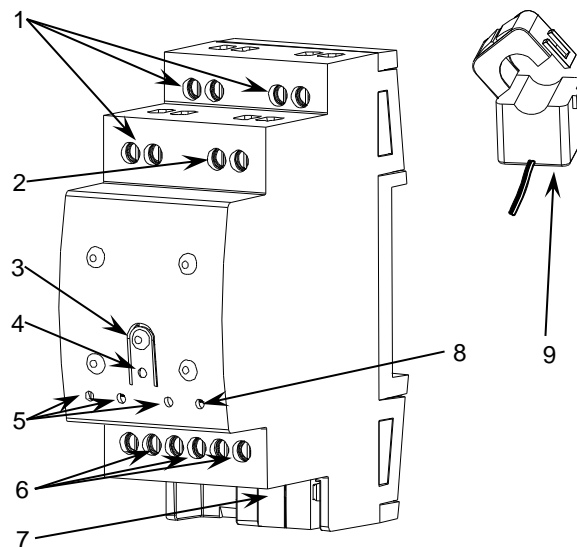


Рисунок 1. KES Plus

1. Фаза/линия (напряжение)	2. Нейтраль (напряжение)	3. Кнопка програм. KNX	4. LED програм. KNX	5. LED статуса Фазы/линии
6. Подключение Трансформатора тока	7. Клеммник шины KNX	8. LED статуса 3х фаз	9. Трансформатор тока*	

* Аксессуар не входит в комплект

Кнопка програм. KNX: короткое нажатие переводит модуль в режим программирования. Подключение модуля к шине KNX при нажатой кнопке программирования переводит модуль в безопасный режим.

LED програм. KNX: индикатор режима программирования (красный). В безопасном режиме LED мигает красным цветом каждые 0.5 секунды. При включении (сброс или после сбоя питания шины KNX), если прибор не находится в безопасном режиме, то LED загорится красным цветом один раз.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА		ОПИСАНИЕ		
Назначение устройства		Автоматизация зданий и домашняя автоматизация		
Питание KNX	Напряжение (типичное)	29В=, безопасное (SELV)		
	Допустимое напряжение	21...31В=		
	Максимальное потребление	Номинальное напряжение	мА	мВт
		29В= (типичное)	14,25	413,25
	24В=(1)	17,5	420	
Тип клеммника		Стандартный TP1 для жесткого кабеля 0.80мм Ø		
Диапазон измеряемого напряжения		110/230В при 50/60Гц		
Температура эксплуатации		0°C до +40°C		
Температура хранения		-20°C до +55°C		
Влажность во время работы		5 до 95% RH (без конденсата)		
Влажность при хранении		5 до 95% RH (без конденсата)		
Дополнительные характеристики		Класс В		
Класс защищенности		II		
Режим работы		Непрерывно		
Тип действия устройства		Тип 1		
Время работы под нагрузкой		Длительное		
Степень защиты корпуса		IP20, в чистой среде		
Инсталляция		Отдельное устройство монтируется на DIN рейку (EN 50022) в электрическом шкафу		
Минимальный зазор между приборами		Не требуется		
Реакция на сбой питания KNX		Сохранение данных согласно параметризации		
Реакция на восстановление питания KNX		Восстановление данных согласно параметризации		
Индикация режимов работы		LED програм.KNX указывает на режим программирования (красный). LED индикаторы статуса Фазы и 3х Фаз указывают на присутствие потребления (мигают желтым) или генерирование (мигают зеленым). Периодичность включения индикаторов при их мигании пропорциональна величине текущей электроэнергии.		
Вес		101г		
Индекс PCB CTI		175В		
Материал корпуса		PC FR V0, не содержит галогенов		

(1) Максимальное потребление при самых неблагоприятных обстоятельствах (модель KNX Fan-In)

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ОПИСАНИЕ
Количество фаз или линий	3
Диапазон измеряемого напряжения	110/230В при 50/60Гц
Диапазон измеряемого тока	от 0.03 до 120А
Метод измерения тока	Электромагнитная индукция
Тип соединения	Винтовой клеммник
Поперечное сечение кабеля	0.5мм ² до 2.5мм ² (26-12 AWG)
Трансформатор тока от Zennio (Ссылки) ⁽¹⁾	ZN1AC-CST60 (аксессуар Zennio) ZN1AC-CST120 (аксессуар Zennio)
Коэффициент трансформации (количество петель) ⁽¹⁾	Np:Ns=1:3000
Точность ⁽²⁾	1%


⁽¹⁾ Не допускается изменение длины кабеля трансформатора тока (ни путем обрезки, ни путем сращивания).
⁽²⁾ Точность трансформатора тока от Zennio при активном потреблении с фактором мощности между 0.75 и 1.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ*





*В случае другого типа подключения, обратитесь к руководству по эксплуатации.

Установка KES Plus на DIN рейку:

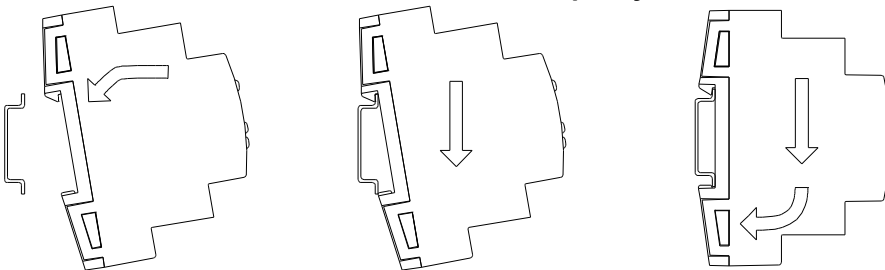

Демонтаж KES Plus с DIN рейки:

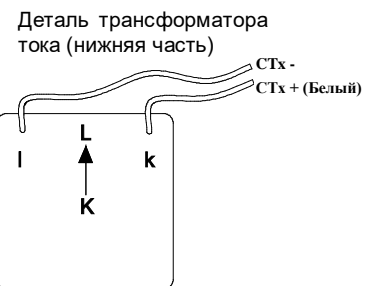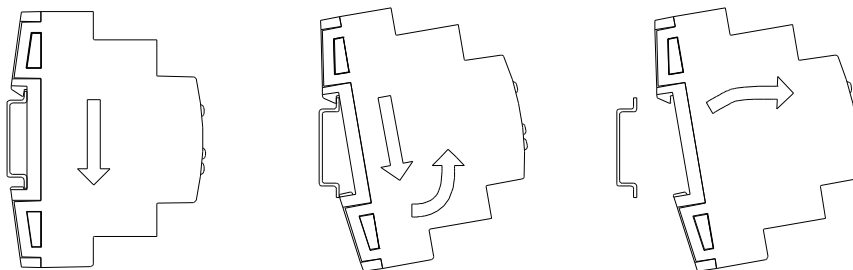

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка должна производиться только квалифицированными специалистами в соответствии с законами и правилами, применяемыми в каждой отдельной стране.
- Не подключайте сетевое напряжение или какое-либо другое внешнее напряжение к шине KNX; это может представлять угрозу для работы всей системы KNX. Необходимо обеспечить достаточную изоляцию между сетевым (или дополнительным) напряжением и шиной KNX или проводами других аксессуаров, если они устанавливаются.
- Электроустановка должна включать защитное устройство, обеспечивающее отключение всех полюсов питающей электросети. Рекомендуется устанавливать автоматический мини-выключатель на 10А. Во избежание несчастных случаев, он должен быть открыт во время проведения манипуляций с устройством.
- После установки устройства (на щиток или в коробку) доступ к нему должен быть ограничен.
- Беречь от воды, не накрывать тканью, бумагой и другими материалами во время работы.
- Логотип WEEE означает, что данное устройство содержит электронные компоненты и должно быть утилизировано в соответствии с инструкциями <http://zennio.com/wEEE-regulation>.